

# Delibera 40-2014

Modifiche ed Innovazioni



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Campo di applicazione:

Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento).

## Allegati:

Gli allegati A, B, C, D, H, I: sono stati eliminati.

**Allegato E:** è previsto che possa essere richiamato ed utilizzato solamente in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici (es. agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici).

**Riattivazioni in seguito a sospensione della fornitura per potenziale pericolo** (chiusure effettuate dal servizio di Pronto Intervento), non sarà più valido l'allegato E.

L'installatore dovrà compilare e consegnare al cliente finale, che richiede l'attivazione di una fornitura chiusa dal P. I., il Rapporto di Prova per la verifica della tenuta dell'impianto interno, come previsto dalla UNI CIG 11137 e dalle linee guida CIG n°12.



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Portata Termica:

I valori di portata termica, che individuano 3 tipologie di impianti di utenza sono:

≤ 35 kW;

> 35 kW ≤ 350 kW;

> 350 kW.

## Costi accertamento:

47 €: impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW.

60 €: impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW.

70 €: impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Contributi ai Comuni:

Il contributo unitario riconosciuto ai Comuni che effettuano verifiche sugli impianti di utenza passa da 60€ a 100€.

Nei casi di verifica con esito negativo, il distributore provvede a sospendere la fornitura di gas, su richiesta del Comune.

## Accertamento Impedito:

è stato eliminato, pertanto l'attività di accertamento sarà effettuata solo in caso di presenza della documentazione completa.

## Documentazione necessaria:

**Allegato H/40:** Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura gas, compilato e firmato cura del cliente finale (consegnato al cliente dal venditore).

**Allegato I/40:** Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto, compilato e firmato dall'installatore (consegnato al cliente dal venditore).

**Documenti previsti dall'allegato I/40**, in base alla tipologia di utenza per la quale è richiesta l'attivazione.



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## **Attesa documentazione:**

Qualora la documentazione non pervenga entro 120 giorni solari, successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, il distributore annulla la richiesta.

## **Documenti mancanti:**

nel caso in cui pervenga la documentazione non completa, il distributore invia al cliente finale, comunicazione scritta nella quale indica la documentazione mancante. In caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata.



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

**Documentazione aggiuntiva.**

**Rapporto Tecnico di Compatibilità:**

Per impianti non realizzati e messi in servizio da un unico installatore.

**Dichiarazione del progettista:**

Il CIG ha predisposto ed inserito nelle linee guida CIG n°11 edizione 2014, il modello della Dichiarazione del Progettista, da utilizzare nel caso di Impianto soggetto a regola tecnica di prevenzione incendi di portata termica  $> 116 \text{ kW}$  e  $\leq 350 \text{ kW}$ .



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

1° luglio 2014 : *Titolo III – Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati*

## **Impianto di utenza modificato:**

Impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas.

## **Impianto di utenza trasformato:**

Impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas.

## **Impianto di utenza riattivato:**

Impianto di utenza in servizio al quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione.

Naturalmente resta in vigore il *Titolo II – Accertamenti degli impianti di utenza nuovi*

## **Impianto di utenza nuovo:**

Impianto di utenza di nuova installazione.



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Titolo III – Accertamento degli impianti di utenza modificati o trasformati

Si applica a:

- attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas, distribuito a mezzo rete, bombole o serbatoi;
- attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza, precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell'impianto;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto;
- riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.





# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Titolo III – Accertamento degli impianti di utenza modificati o trasformati

NON si applica a:

- attivazione della fornitura di gas per impianti di utenza nuovi;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione a impianto di utenza nuovo effettuata in attuazione della delibera 40/2014;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo;
- volture;
- riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi dai casi di variazione portata termica impianto;
- riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati.




# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Richieste di attivazione dal 1° luglio 2014



# Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

## Richieste di attivazione soggette a Delibera 40

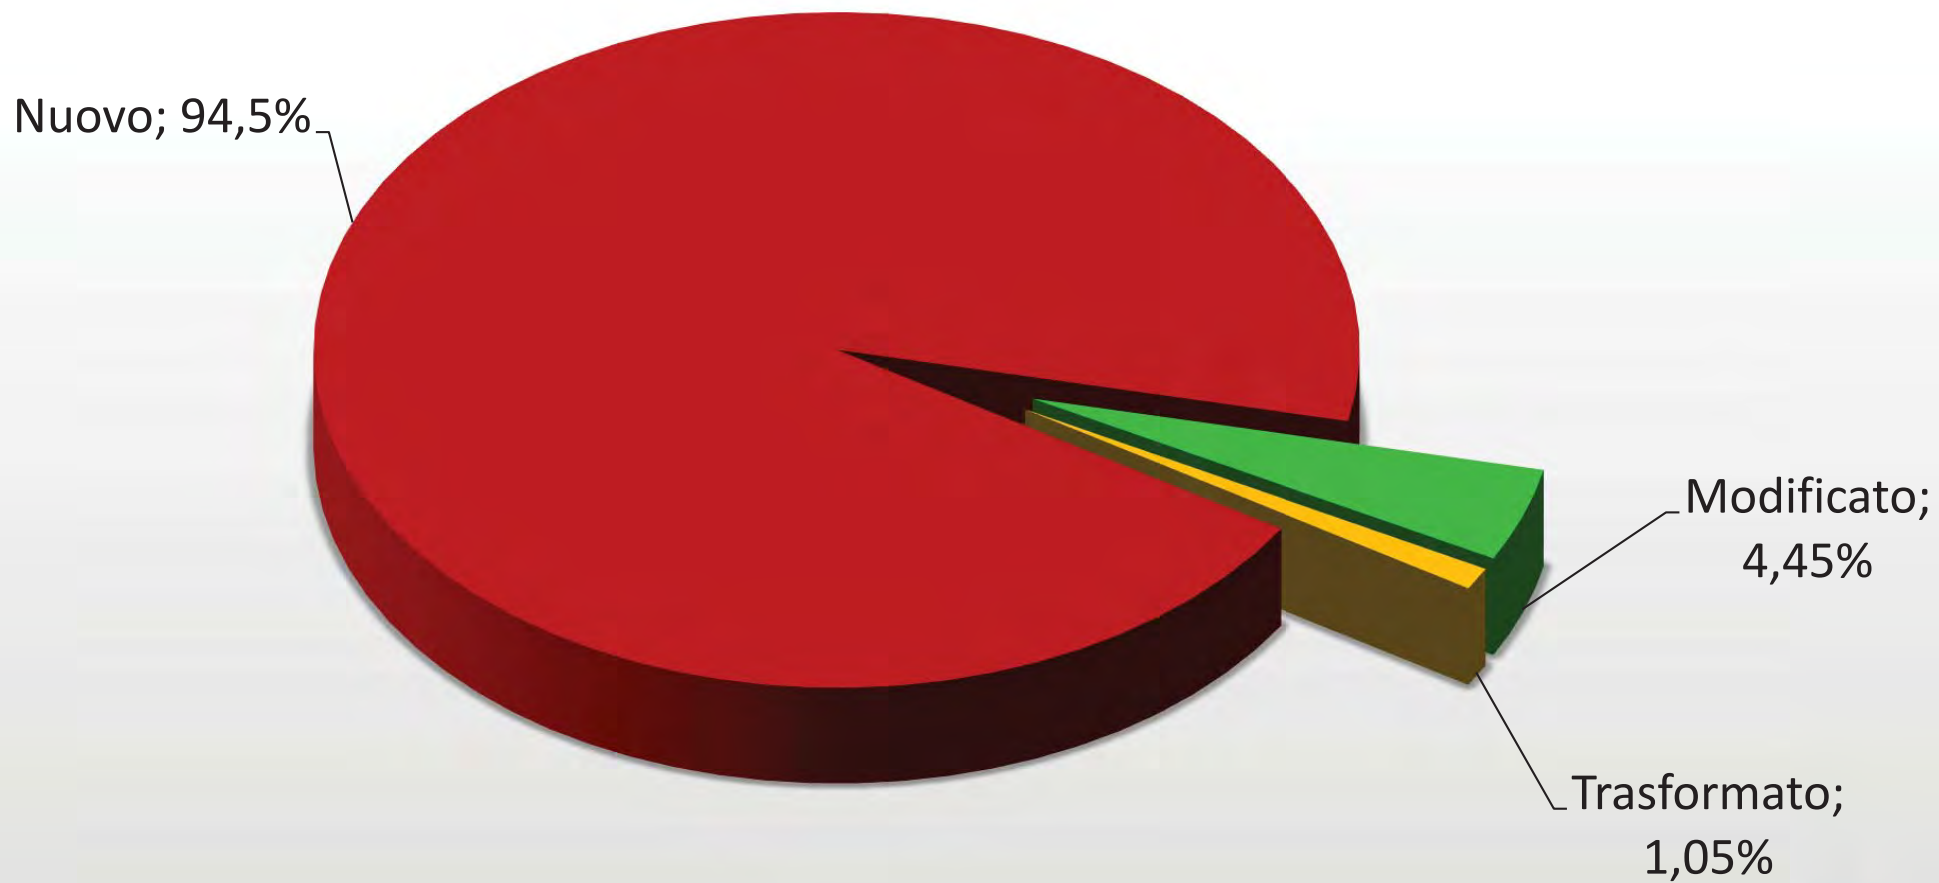

## Delibera 40 – 2014: Modifiche ed innovazioni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

